




Filtre charbon actif




Caisson filtre G4



Caisson filtre F7

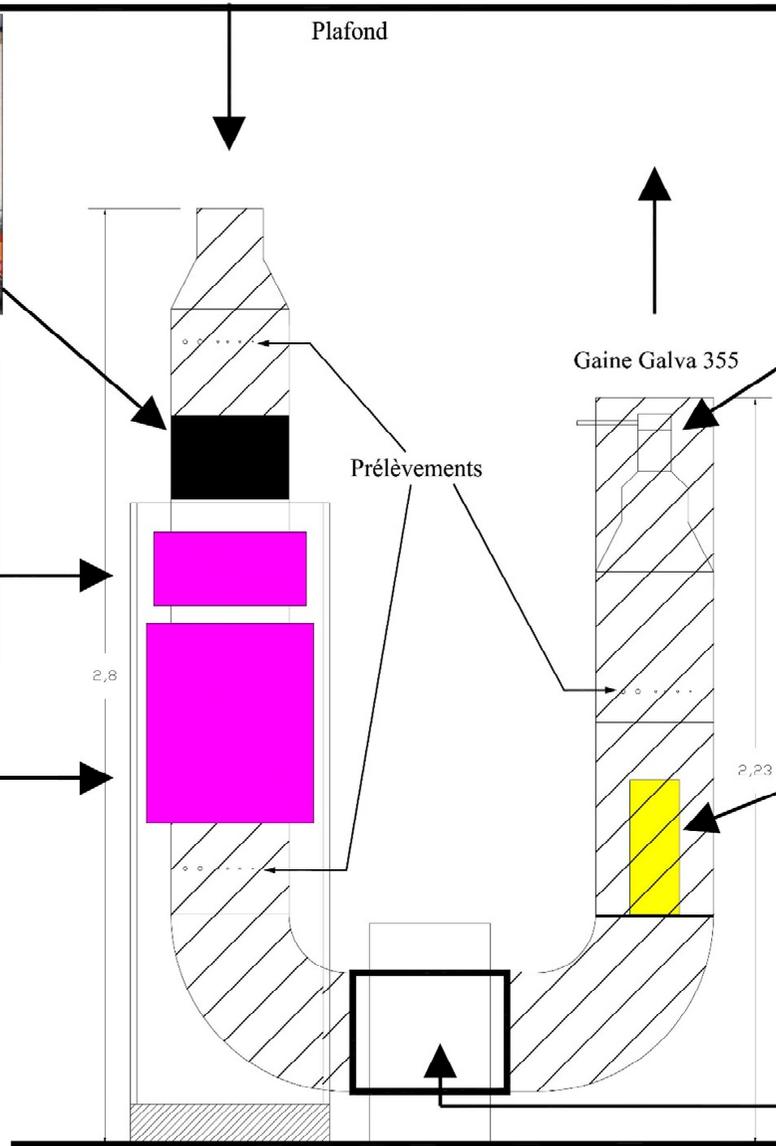

**Paramètres suivis**  
 Température et humidité  
 PM1, 2,5, 10, Impacteur Dekati  
 COV, tube thermodesorption  
 Formaldéhyde  
 NO, NO2 et NOx Horiba APNA 370  
 Delta P

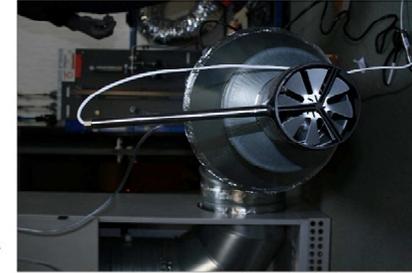

Mesure de débit



Photocatalyseur



Ventilateur